


# 給水装置補正データ

(記入例)

|         |                          |         |                 |          |                   |               |
|---------|--------------------------|---------|-----------------|----------|-------------------|---------------|
|         |                          |         | 施 工 者           | 設 備      |                   |               |
| 図 面 番 号 | 1 1 - 2 5 - 1            | ゼンリン    | P 1 1 7 , A - 1 | 担当者      | 馬 場               |               |
| 水 栓 番 号 | 1 0 2 3 4                |         | 甲型両側管種          | 一次       | 甲 二次              |               |
| 工事年月日   | 平成 1 4 年 1 1 月 2 5 日     |         | メータ両側管種         | 一次       | PP メータ PP<br>M 二次 |               |
| 使 用 者   | 水 道 太 郎                  |         | 使 用 者           | 水道太郎     |                   |               |
| 住 所     | 水ヶ江 町 1 丁目 4 番 3 5 号     |         |                 |          |                   |               |
| 配 水 管   | 管種                       | K D I P | 口径              | 2 0 0 mm | 深度                | 1 . 2 m       |
| 給 水 管   | 管種                       | ポリエチレン管 | 口径              | 2 0 mm   | 総延長               | 7 . 0 m       |
| メ - タ   | 形式                       | 東洋計器    | 口径              | 2 0 mm   | 番号                | 9 4 - 1 1 1 0 |
| 受 水 槽   | 有 ( m <sup>3</sup> ) ・ 無 |         | 備 考             | 新設工事     |                   |               |

平 面 図

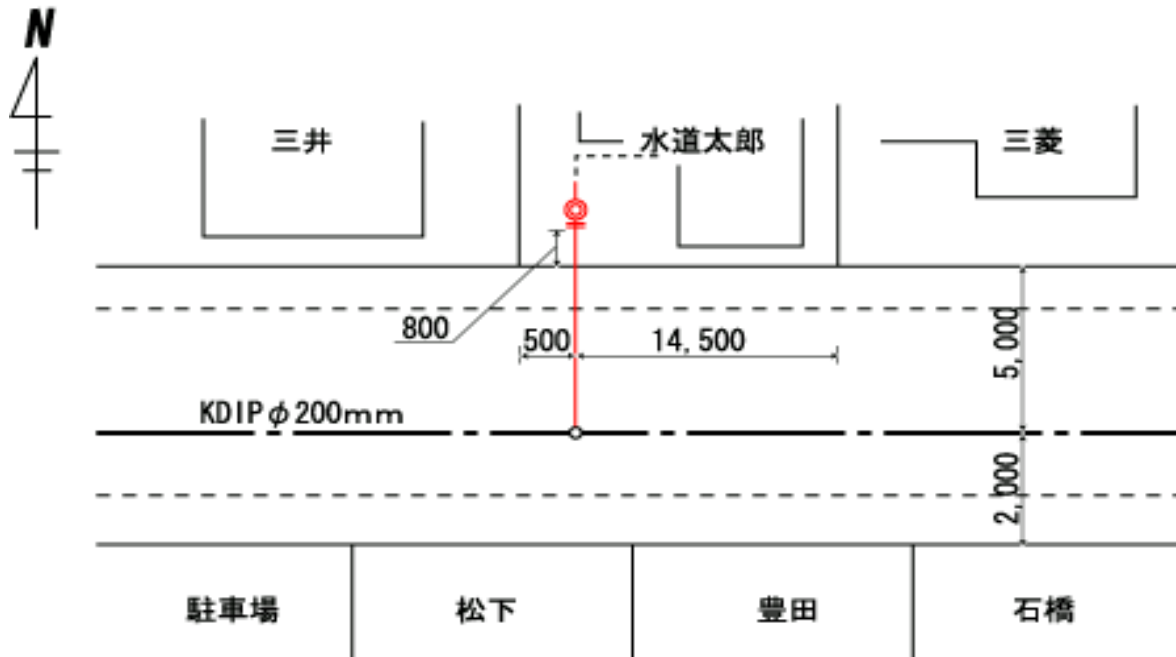

断 面 図

