



上下水道 だより

2021 春号
令和3年3月発行

佐賀市上下水道局
佐賀市若宮三丁目6番60号
TEL(0952)33-1330
FAX(0952)33-1315

みんな大変だ——っ!!!
佐賀市上下水道局では
ネットでの申込み
スマホ・電子マネー決済
ができるぞ——っ!!!



そげキング(ウソップ)



トニートニー・チョッパー

詳しくはページをめくってください。

4月1日から新しいサービスを行います！！


① 使用開始・使用中止の電子申請

- 水道・下水道の使用開始、使用中止の申込みが、パソコン・スマートフォンから、24時間いつでもできるようになります。
- 申込みは、3営業日前までをお願いします。



② 口座振替の電子申請

- 水道料金・下水道使用料(市営浄化槽使用料を含む。)の口座振替手続きが、パソコン・スマートフォンから24時間いつでもできるようになります。
- 手続きは、上下水道局ホームページからOK!

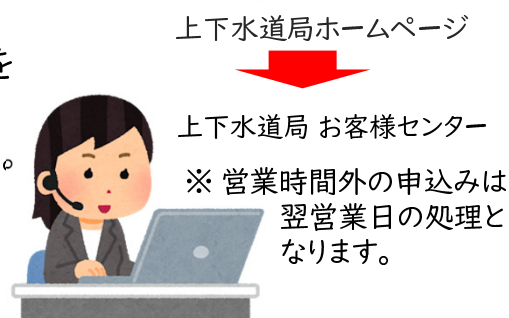


③ スマートフォン決済

- 上下水道料金が、ご自宅に居ながら簡単にお支払いができるようになります。
- スマートフォンで納付書のバーコードを読み込んで決済するだけでOK!



モンキー・D・ルフィ

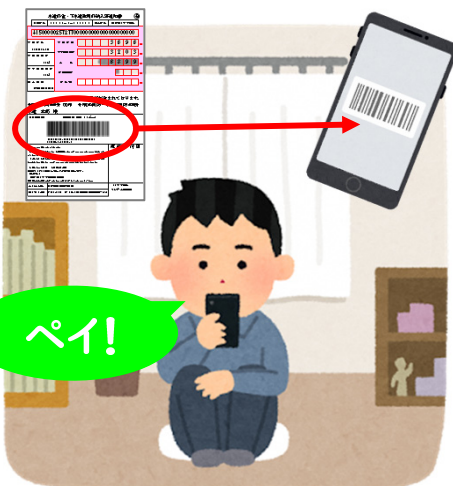

④ 電子マネー決済 ※ クレジットカードはご利用できません。

- 上下水道局窓口、市役所上下水道局窓口、大和支所上下水道局窓口で水道料金などをお支払いされる際、nimocaなどのICカードの電子マネーでお支払いができるようになります。
- nimocaなどのICカードに事前にチャージされた金額でのお支払いとなりますので、お支払いの前に残額の確認をお願いします。



お問合せ

業務課 管理一係

☎ 0952-33-1313

引越しされる方へお願い

- 引越しの日が決まりましたら、転出・転入の**3営業日前**までにご連絡ください。
- 水道・下水道・市営浄化槽を**長期間使用しない場合**でも、お客様から使用中止の届出がない限り料金がかかりますので、ご連絡ください。

<お問い合わせ先>

■旧佐賀市・諸富町・大和町・富士町
三瀬村・久保田町
佐賀市上下水道局お客様センター

☎ 0952-33-1313

■川副町・東与賀町

佐賀東部水道企業団 営業課 ☎ 0952-30-6212

給水装置・排水設備の工事は指定工事店へ依頼してください。



- 宅地内の給水装置【水道】や排水設備【下水道など】の工事は、上下水道局が指定している指定給水装置工事業業者や排水設備指定工事店で施工しなければなりません。
- 最近、上下水道局の指定工事店以外の工事業業者に施工を依頼し、その後トラブルになっている事例が発生しています。

※ 水道や下水道などの工事を依頼される際は、上下水道局の指定工事店であることを確認のうえ依頼してください。

お問合せ

業務課 給排水設備係 ☎ 0952-33-1313

水洗便所改造資金の融資あっせんについて

くみ取り便所を水洗便所に改造される方、または浄化槽の機能を廃止して公共下水道に接続される方のために、上下水道局では、融資のあっせんをしています。

(上下水道局の直接貸付けではなく、金融機関へのあっせん)

◆ 融資あっせん限度額

- くみ取り便槽1か所、又は浄化槽1基につき **60万円以内**
- トイレが2か所以上の場合、
2か所目からトイレ数×30万円加算(限度額200万円)

◆ 償還額の利子補給

- 上下水道局があっせんした融資に対して利子補給を行います。
- 融資あっせん額のうち利子補給対象額は、
家屋1棟につき60万円を限度とします。

※ 融資の条件等、詳しくは下記までお問い合わせください。

お問合せ

業務課 管理二係 ☎ 0952-33-1313

市営浄化槽をご存知でしょうか？

単独浄化槽、汲み取りトイレ、簡易水洗トイレご利用の方へ

市営浄化槽とは？

- ・上下水道局が合併浄化槽本体の設置及び管理を行うものです。
- ・対象区域は公共下水道区域及び農業集落排水区域を除く佐賀市全域です。
- ・新しく設置する場合は、**受益者分担金**が必要となります。
- ・すでに合併浄化槽を設置されている方は、市に浄化槽を**帰属（寄付）**していただくことで、市営浄化槽として利用することが可能です。

受益者分担金区分表

住宅の延床面積	規 模	分担金額
130㎡(約40坪) 以下	5人槽	12万円
130㎡を超える場合	7人槽	15万円
2世帯住宅など	10人槽	20万円
一般住宅以外	11人槽以上	標準工事費 の4割


市営浄化槽使用料区分表

規 模	月額使用料 (消費税10%込)
5人槽	2,619円
7人槽	3,143円
10人槽	4,191円
11人槽以上	お問合せください

※ 使用料は、消費税率の変更などの際には変更となります。

個人負担は？

- ・**トイレの改造や排水設備工事、単独浄化槽の廃止等**は個人負担となります。
- ・個人負担分については、**排水設備指定工事店**から見積りをお取りください。

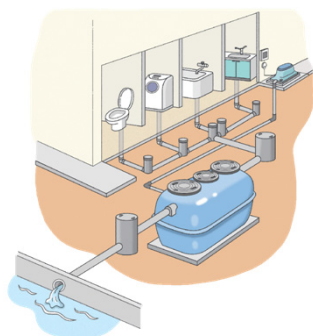

排水設備工事
建物外の排水管や
汚水枡の設置工事



水洗トイレへ
の改造工事

こんな方は是非ご相談ください！

- ◇ 汲み取り式トイレから水洗トイレに变えたい方
- ◇ 単独浄化槽が故障した？ 臭いが気になる方
- ◇ 個人管理の合併浄化槽の維持管理を市に任せたい方

お問合せ

市営浄化槽について：下水道工務課 浄化槽係 ☎ 0952-34-5047

排水設備の見積り先で迷われたら：佐賀市下水道工事協同組合 ☎ 0952-37-9788

建物の解体の際には 公共ますの撤去・破損にご注意ください。

佐賀市が設置している下水道の公共ますが、誤って建物解体時に撤去されたり、破損してしまう事態が多発しています。

このますは、建物の排水管との接続に必要なものです。撤去や破損により、下水道本管のつまりや不明水の流入などが発生し、市民生活へ悪影響を及ぼす危険性があります。


建物の解体時には、このますを必ずご確認ください。設置位置やますの有無（浄化槽区域に公共ますはありません。）などのお問い合わせは、下記までお願いします。

誤って公共ます撤去や破損させた場合は、復元をしていただくことになるためご注意ください。

主な公共ますの種類



基本的な公共ますの位置

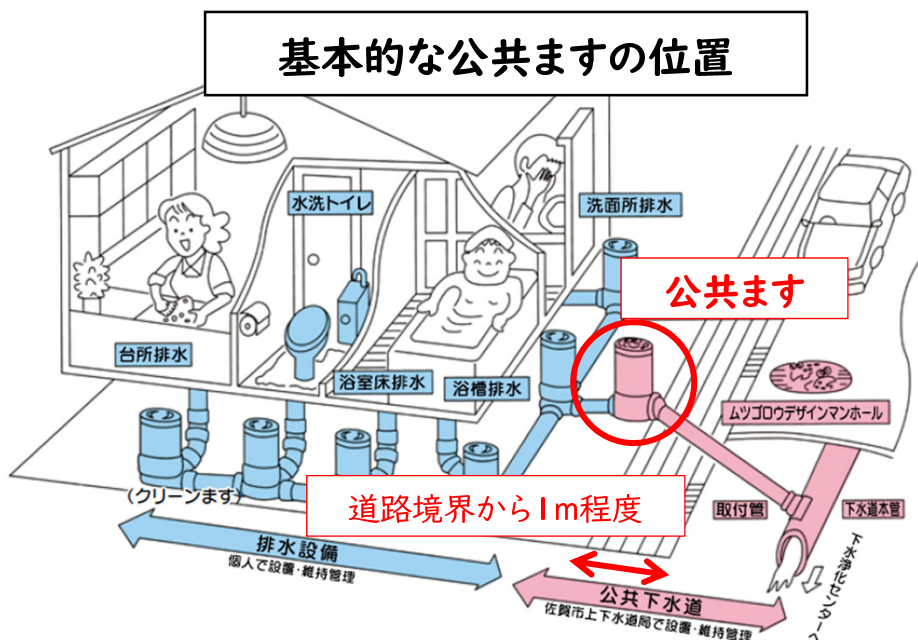

お問合せ

下水道工務課 維持係 ☎ 0952-34-5033

下水道に油を流さないようにお願いします。

- 油をそのまま下水道へ流すと、排水管や下水道管が詰まり、流れなくなった汚水があふれる可能性があります。また、悪臭発生の原因にもなっています。
- ご家庭で油が残った場合、新聞紙やキッチンペーパー等でふき取る・吸わせる、又は油凝固剤等で固めるなどして、適切に処理してください。
- 佐賀市では、使用済みの天ぷら油（植物性の食用油に限る。）をリサイクルに出すことが可能です。

※ 使用済み天ぷら油リサイクルの方法については、佐賀市ホームページでご確認ください。 ⇒⇒⇒



お問合せ

下水道工務課 維持係 ☎ 0952-34-5033



佐賀市のデザインマンホール

ご当地マンホール

佐賀市では、市町村合併前の旧市町で**地域の特徴を活かした**デザインマンホールを設置しています。

各市町にお越しの際は、足下のマンホールにも目を向けてみませんか？

デザインの由来はコチラ→



佐賀市



諸富町



大和町



富士町



富士町（集排）



川副町



東与賀町



久保田町

マンホールカード

マンホールカードは「下水道広報プラットフォーム（GKP）」企画監修で、全国各地のマンホールの蓋を紹介する取り組みです。（シリーズ累計717種!!）

全国各地のマンホールカードを集めて、身近だけど目立たない下水道に目を向けてみませんか？

佐賀市下水浄化センターで
もらえるよ♪

■配布場所

佐賀市下水浄化センター（2階執務室）

住所：佐賀市西与賀町大字高太郎2667番地

TEL：0952-22-0181

■配布時間

平日 午前8時30分～午後5時15分

※コロナウイルス感染拡大の状況により、配布を一時中止することもあります。



ロマンシング佐賀マンホール

人気ゲーム「サガ」シリーズとの連携企画『ロマンシング佐賀2020』の第4弾として、2020年10月29日に佐賀市のまちなかの歩道7か所に設置されました。このデザインマンホールは、佐賀とサガシリーズの長年の繋がりを祝すとともに、両者の絆をより強いものとするべく、スクウェア・エニックス社のサガチームから佐賀市上下水道局に寄贈されました。



ポルカ
(佐賀駅南口)



アルベルト
(唐人町まちかど広場)



ウルピナ
(白山名店街入口)



カタリナ
(わいわいコンテナ2)



ギュスターヴ
(呉服元町)



最終皇帝
(バルーンミュージアム前)



アセルス
(佐賀城公園)

詳細はコチラ↓



まちなかを歩いて
探してみよう!!

アマビエすくすくくんマンホール

若楠小学校キャラクター「すくすくくん」のデザインマンホールが、「若楠校区まちづくり協議会」からの寄贈により若楠小学校内に設置されます。
(令和3年3月中を予定)

若楠小学校 大木 貴博 校長 より

このコロナ禍、子どもたちが学校生活で様々な制限をうける中、若楠で過ごした記憶となる企画をいただき、本当にありがたいと思います。子どもたちとともに「若楠っ子 みんな元気 笑顔 仲良し!!」そんなチーム若楠を目指します。

マンホールの情報は学校ホームページにも掲載します。ご覧になりたい方は、校内となりますので、事務室にお声かけください。



アマビエとすくすくくんの
コラボが実現!!

- デザインマンホールを鑑賞される皆様へのお願い
- ・混雑を避け、安心・安全なマンホール巡りにご協力をお願いします。
- ・周辺住民や通行される方のご迷惑とならないようご配慮ください。
- ・撮影をする際は、周りの方との接触や映り込みにご注意ください。

お問合せ

下水道企画室
☎ 0952-33-1333

水道水の水質検査について

2020年の水質検査結果

各浄水場の主な水質基準項目の測定結果をお知らせします。
紙面の都合により結果の一部だけを掲載していますが、上下水道局ホームページには全項目(51項目)の結果を公表しています。ここに掲載していないものも含めて、すべての項目において水質基準値を大幅に下回っています。

水質基準項目	水質基準値	水質検査結果(1月～12月平均値※)				
		神野浄水場	佐賀東部 水道企業団受水	佐賀西部広域 水道企業団受水	川上浄水場	春日浄水場
一般細菌	1mL中100個以下	0個	0個	0個	0個	0個
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
総トリハロメタン ※※	0.1mg/L以下	0.01mg/L	0.02mg/L	0.02mg/L	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	0.02mg/L	0.03mg/L	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
硬度(カルシウム、マグネシウム等) ※※※	300mg/L以下	24mg/L	39mg/L	30mg/L	49mg/L	74mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下	69mg/L	125mg/L	78mg/L	113mg/L	157mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.7mg/L	0.6mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L未満
pH値	5.8～8.6	7.5	7.5	7.6	6.8	7.8

※佐賀西部広域水道企業団受水の水質検査の平均値は4月～12月のものです。

※※消毒副生成物の一種で、発生量は塩素投入量や原水中の有機物の量に比例します。

※※※ 水の中に溶けているカルシウムイオンとマグネシウムイオンの量を炭酸カルシウムに換算したものです。

「2021年度水質検査計画」を策定しました。

「水質検査計画」とは、年間を通じて行う水道水や水道原水の水質検査について、具体的な検査項目、検査頻度と検査箇所等を取り決めたものです。これに従い水質検査を実施することで、客観的な安全性を確認することができます。

～佐賀市上下水道局 水道水質検査計画の特徴～

- 法律で検査が義務付けられている検査項目以外にも、独自の判断で検査を実施します(約200項目)。
- 検査項目は省略可能とされる項目も、安全性の確認のため省略せず実施します(送水過程で濃度変化のない一部の項目は浄水場でのみ測定します)。
- 検査箇所は、原水、処理工程水、送り出し浄水、給水栓(蛇口15箇所)です。



水質検査計画の詳細については、

- 上下水道局ホームページ(<http://www.water.saga.saga.jp>)
- 上下水道局2階(お客様センター)
- 市役所本庁舎1階(上下水道局窓口) でご覧いただけます。

お問合せ

浄水課 水質管理室 ☎ 0952-33-1334