



引越しシーズン到来！

上下水道の手続きを  
お忘れなく

## お引越しされる方へ

引っ越しの日が決まりましたら、転出・転入の**3日前**までにご連絡ください。

水道・下水道・市営浄化槽を**長期間使用しない場合**でも、お客様から使用中止の届出がない限り料金がかかりますので、ご連絡ください。

### <ご連絡先>

■旧佐賀市・諸富町・大和町・富士町  
三瀬村・久保田町

佐賀市上下水道局 お客様センター ☎33-1313

■川副町・東与賀町

佐賀東部水道企業団 営業課 ☎30-6212

### <インターネットからのお申し込み>

転出・転入・口座振替等のお申込みは  
インターネットからでも行うことができます。  
ぜひご利用ください。

佐賀市上下水道局 Web申込み

検索

スマートフォンは  
右のQRコードから▶



水道料金・  
下水道使用料の  
お支払い

## 4月1日からご利用できるスマホ決済が拡大！

○新たに以下の4つの決済方法が追加されます！

「d払い」、「au PAY」、「J-Coin Pay」、「楽天銀行コンビニ支払サービス」

※支払い方法等の詳細は各アプリ公式サイトをご覧ください

○停止中のLINE Payについても利用を再開！

ご利用可能なスマホ決済



LINE Pay  
請求書支払い



モバイルレジ




d払い



Rakuten 楽天銀行

NEW



お問い合わせ

業務課 業務係 ☎ 33・1313

▲Uni-Voiceアプリを使うと、  
音声で聞くことができます

## トラブル回避

### 悪質業者にご注意！給水装置・排水設備工事の依頼は指定工事店へ

最近「水質が悪い」「下水道が流れなくなる」などと言って、必要のない宅地内点検などを行い、清掃を勧誘したり、強要して不当な代金を請求する**かたり商法**の相談が寄せられています。被害にあわないので、不審に思ったら契約する前に消費生活センターか上下水道局へ相談しましょう。また、宅地内の給水装置【水道】や排水設備【下水道など】の工事は、**お客様からの依頼によって**、上下水道局が指定している**指定給水装置工事事業者**や**排水設備指定工事店**で行うことになっています。工事を依頼する際は、指定工事店であることをご確認ください。



- 上下水道局では、給水装置（水道）や排水設備（下水道など）の点検・清掃業務の委託はしておりません。
- 排水設備の清掃は、台所の近くにある分離ます（クリーンます）の清掃を行っていれば問題ありません。


#### お問合せ

佐賀市消費生活センター ☎ 40・7087  
業務課 給排水設備係 ☎ 33・1313

簡単

月1回

### 家庭用分離ますを掃除しましょう！

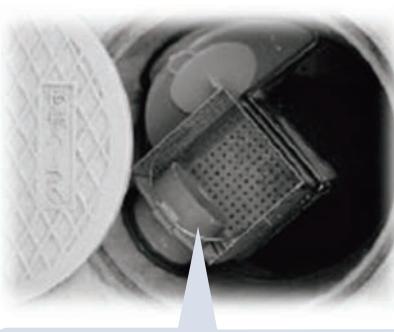

下水道は、私たちの生活環境を守る大切な設備です。設備にたまつた汚れをそのままにしていると排水管が詰まつたり、悪臭が発生することがあります。そのため定期的に清掃をお願いします。

簡単に清掃できるのが屋外にある「分離ます」です。

台所からの排水を受けるこの「ます」にたまつた油などを取り除き、水分を除いてから燃えるごみとして廃棄してください。

これで、排水管の詰まりや臭いを防ぐことができます。この作業を月1回程度行うことをお勧めします。

（かごが設置されていないご家庭もあります）

カゴを外して中のごみを取り除いてください。

さらに水面に浮いているラード状の脂分を使い古しの網じゃくし等で取り除いてください。  
(かごのない場合は、脂分とます底にたまっているごみを取り除いてください)

#### お問合せ

業務課 給排水設備係 ☎ 33・1313

自然のため、  
未来のため

### 1日も早い下水道への接続をお願いします


下水道は、下水道区域内の多くの方々にご利用いただくことにより、その力を發揮し、生活環境の改善や、公共用水域の水質保全などにつながります。

美しく豊かな自然を未来の世代へ残すため、1日も早く下水道に接続していただくようお願いします。



#### お問合せ

業務課 管理二係 ☎ 33・1313



水道メーターは  
見やすく、きれいに

## 検針へのご理解、ご協力を

水道メーターの検針は2か月に1度、検針人がご自宅の水道メーターを直接読み取りに伺います  
(※検針人は身分証を所有しています)

○水道メーターの上に物を置いたり車を停めないでください



○水道メーターの近くや、水道メーターまでの通路に犬をつながないでください



お問合せ

業務課 管理一係 ☎ 33・1313

安全安心  
おいしい水道水

## 水道水の水質検査について



### 【2022年水質検査結果をお知らせします】

※紙面の都合により一部のみ、上下水道局ホームページに全項目(51項目)掲載  
すべての項目において水質基準値を大幅に下回っています

水質基準項目	水質基準値	水質検査結果(1月～12月平均値)				
		神野浄水場	佐賀東部 水道企業団受水	佐賀西部広域 水道企業団受水	川上浄水場	春日浄水場
一般細菌	1mL中100個以下	0個	0個	0個	0個	0個
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
総トリハロメタン ※	0.1mg/L以下	0.01mg/L	0.02mg/L	0.03mg/L	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	0.02mg/L	0.04mg/L	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
硬度(カルシウム、マグネシウム等) ※※	300mg/L以下	27mg/L	46mg/L	36mg/L	54mg/L	86mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下	70mg/L	139mg/L	88mg/L	121mg/L	168mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
pH値	5.8～8.6	7.6	7.4	7.7	7.0	7.6

※消毒副生成物の一種で、発生量は塩素投入量や原水中の有機物の量に比例します。

※※ 水の中に溶けているカルシウムイオンとマグネシウムイオンの量を炭酸カルシウムに換算したものです。

### 【2023年度水質検査計画を策定しました】

「水質検査計画」とは、年間を通じて行う水道水や水道原水の水質検査について、具体的な検査項目、検査頻度と検査箇所等を取り決めたものです。

これに従い水質検査を実施することで、客観的な安全性を確認することができます。

検査結果・計画の詳細については、以下の場所でご覧いただけます。

●上下水道局ホームページ




●上下水道局(2階お客様センター)  
●市役所本庁舎1階(上下水道窓口)

#### ～佐賀市上下水道局 水道水質検査計画の特徴～

●法律で検査が義務付けられている検査項目以外にも、独自の判断で検査を実施します(約200項目)

●検査項目は省略可能とされる項目も、安全性の確認のため省略せず実施します(送水過程で濃度変化が無い一部の項目は浄水場でのみ測定します)

●検査箇所は、原水、処理工程水、送り出し浄水、給水栓(蛇口14箇所)です



お問合せ

浄水課 水質管理室 ☎ 33・1334

単独処理浄化槽  
汲み取りトイレ  
簡易水洗トイレ  
ご利用の方へ

## 市営浄化槽をご存じでしょうか？

### 市営浄化槽とは？

- ・佐賀市上下水道局が合併処理浄化槽本体の設置および管理を行うものです。
- ・対象区域は公共下水道区域及び農業集落排水区域を除く佐賀市全域です。
- ・新しく設置する場合は、受益者分担金が必要となります。
- ・すでに合併処理浄化槽を設置されている方は、市に浄化槽を帰属（寄付）していただくことで、市営浄化槽として利用することができます。

### 受益者分担金区分表

住宅の延床面積	規 模	分担金額
130m <sup>2</sup> (約40坪) 以下	5人槽	12 万円
130m <sup>2</sup> を超える場合	7人槽	15 万円
2世帯住宅など	10人槽	20 万円
一般住宅以外	11人槽以上	標準工事費の4割


### 市営浄化槽使用料区分表

規 模	月額使用料 (消費税10%込)
5人槽	2,619 円
7人槽	3,143 円
10人槽	4,191 円
11人槽以上	お問合せ下さい

・使用料は、消費税率の変更などの際には変更となります。

### 個人負担は？

- ・トイレの改造や排水設備工事、単独処理浄化槽の廃止等は個人負担となります。
- ・個人負担分については、排水設備指定工事店から見積もりをお取りください。





排水設備工事  
建物外の排水管や  
汚水栓の設置工事



水洗トイレへの  
改造工事

### 環境のためにも 合併処理浄化槽 の設置をおすすめしています

公共下水道等と同等の  
水質に処理出来ます。  
保守点検は4か月に1回、  
汚泥の抜き取り清掃は年に  
1回で済みます。

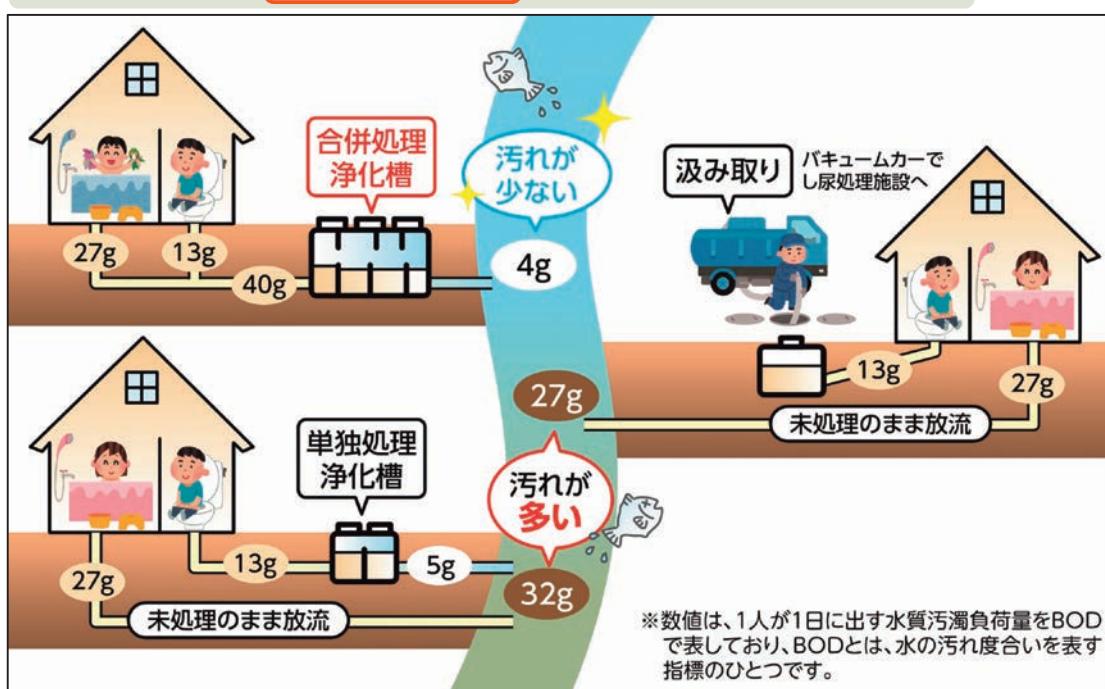

お問合せ

市営浄化槽について  
排水設備の見積もり先で迷われたら

: 下水道工務課 処理槽係

☎ 34・5047

佐賀市下水道工事協同組合

☎ 37・9788