

下水処理施設の集約について

～諸富北部地区を蓮池地区へ～

令和5年12月

佐賀市上下水道局下水道施設課

下水道事業の更なる効率化を図るため、
下水処理施設の集約を進めていきます。

1. 「諸富北部地区」を「蓮池地区」に集約します。

2. 諸富北部地区の各家庭から出る下水は、蓮池地区で処理します。

3. 諸富北部地区と蓮池地区をつなぐ下水道管を布設します。


◎令和6年度：実施設計（道路のみ、各家庭への調査はありません。）

◎令和7年度：接続工事を予定しています。

4. この集約による下水道の使い方に変更はありません。

◎下水道使用料 ⇒ **変更なし** ◎下水の流し方など ⇒ **変更なし**

蓮池地区に集約する地区について

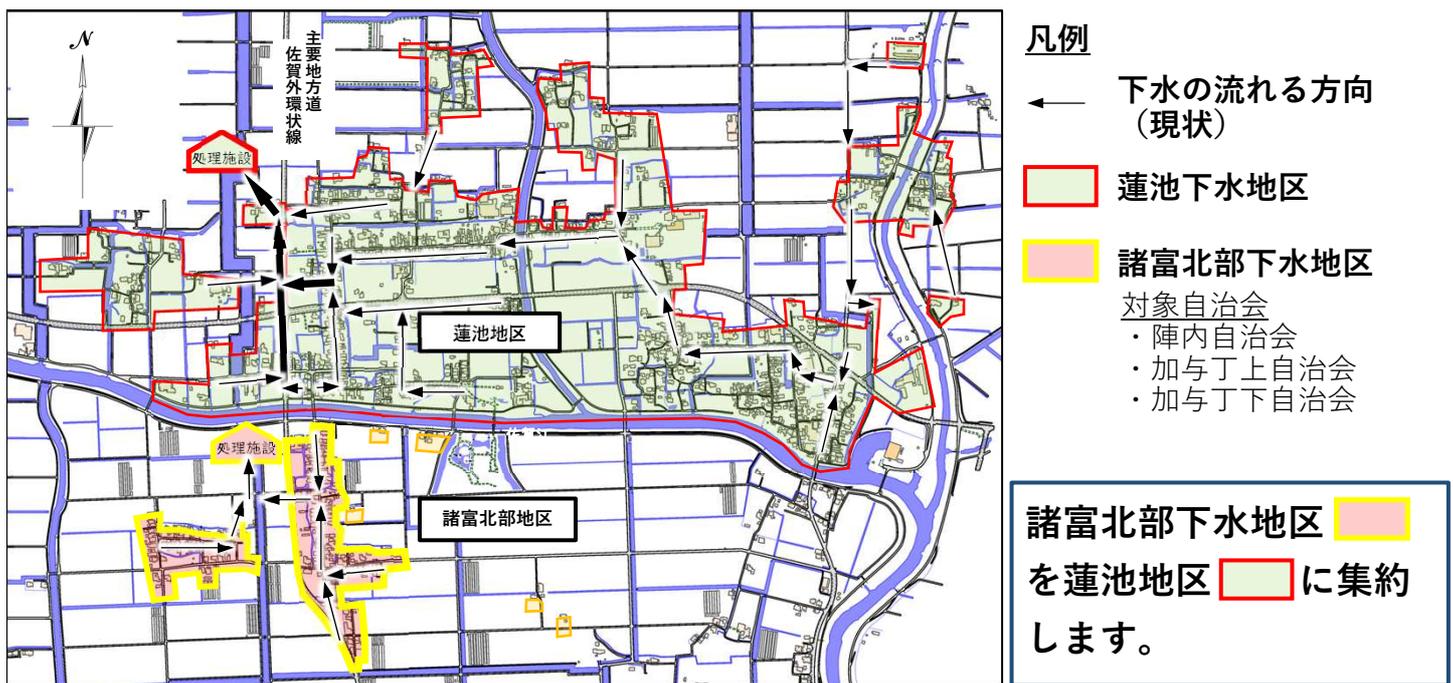

施設の処理能力について

過去5年平均
処理水量 68m³/日



諸富北部下水処理施設



過去5年平均
処理水量 397m³/日



蓮池地区下水処理施設




$$\frac{465}{659} \text{ (蓮池処理能力)}$$



70.5%
(使用率)

集約しても下水の処理
に問題はありません。

工事内容について（令和7年度予定）

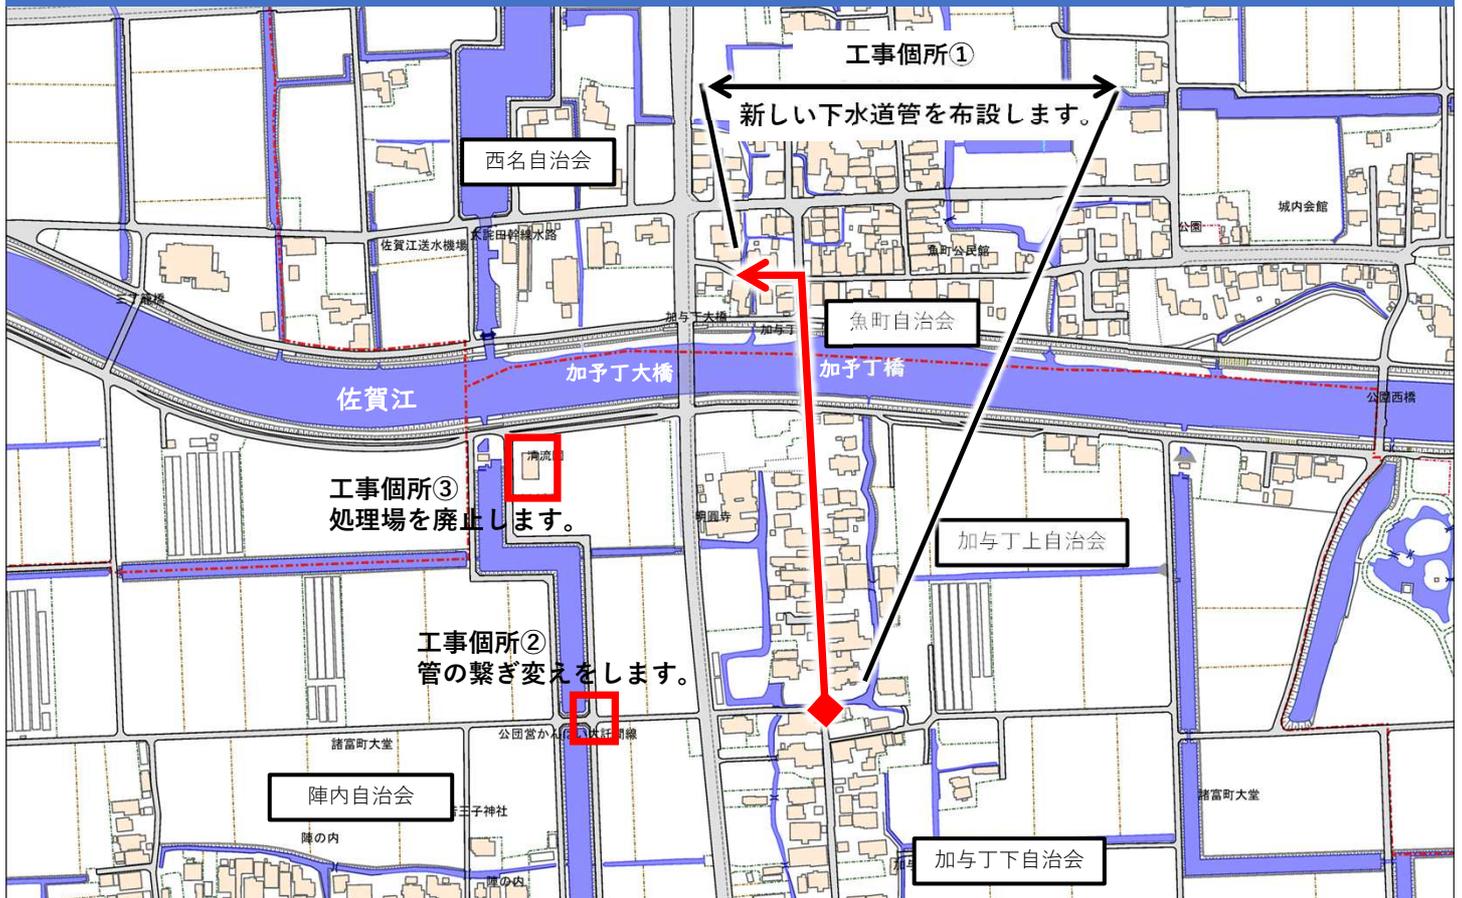

令和7年度に工事を実施する予定です。

- 工事業者の決定後に工事範囲の対象自治会には説明会を開催させていただきます。
- 工事期間中は騒音・振動、交通規制などご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

皆さまへのお願い

佐賀市下水道事業における処理施設の老朽化対策および効率化を進めるにあたり、諸富北部地区の下水を蓮池地区で処理することについて、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

■問い合わせ先

佐賀市上下水道局 下水道施設課
管理二係：石井、原口、宮崎
TEL 22-0181
e-mail: gesushisetsu.sui@city.saga.lg.jp

■この資料は佐賀市上下水道局のホームページにも公開しています。右のQRコードを読み込めば該当ページが開きます。

